

Тепловизионное обследование ворот и дверей.



Фирма	ООО "ХоумФорЛайф" БЦ Румянцево г. Москва	Контролер: Бровин М.М. Телефон: 495 646-17-38 Электронн info@homeforlife.ru ая почта:
--------------	--	---

Прибор	testo 875-2	Серийный 1888324 №:
---------------	-------------	------------------------

Заказчик	Место измерения: Плеханова 5А Москва Дата измерений: 16.12.2011
-----------------	--

Заказ	Тепловизионное обследование ворот и дверей склада с целью выявить утечки избыточного давления через неплотности. Температура воздуха -3градуса, температура внутри склада +23 градуса, 100% облачность, ветер 3 м.с.
--------------	---

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04141.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 8:23:42

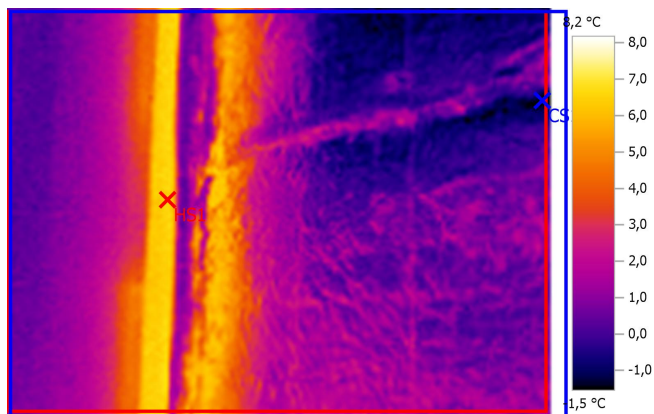

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-1,7	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	6,8	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04142.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 8:23:50

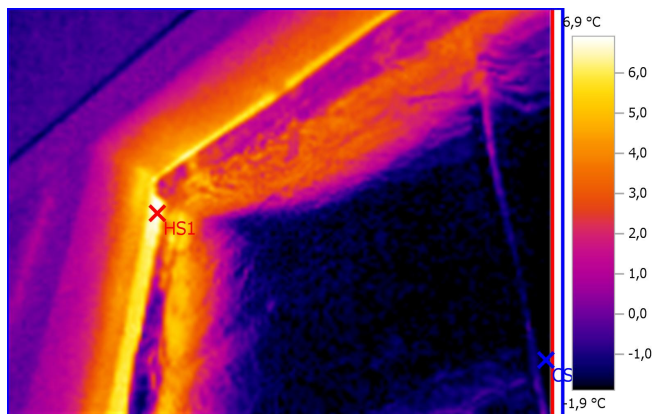

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-2,3	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	6,9	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04143.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 8:24:00

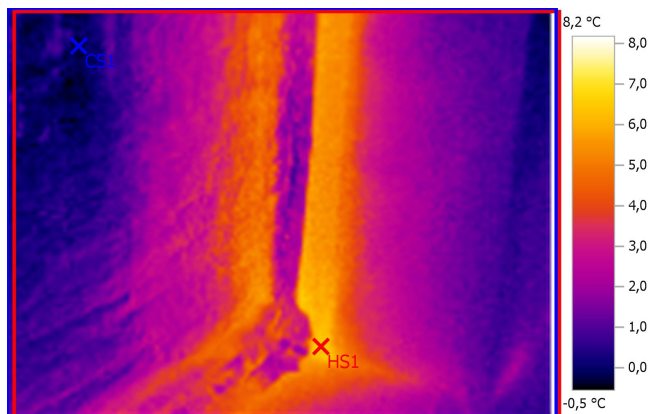

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-0,6	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	6,6	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04144.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 8:24:07

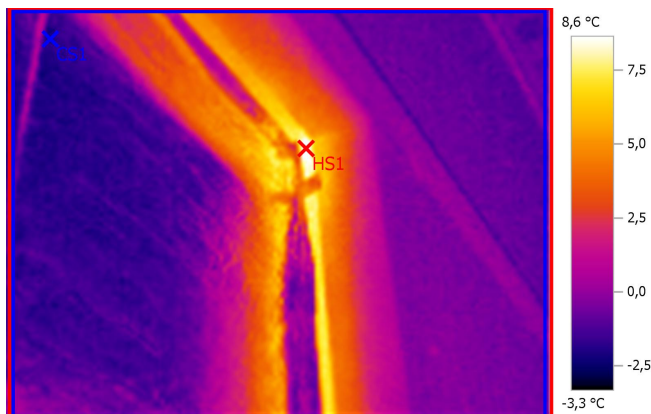

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-2,3	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	9,0	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04182.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 9:37:11

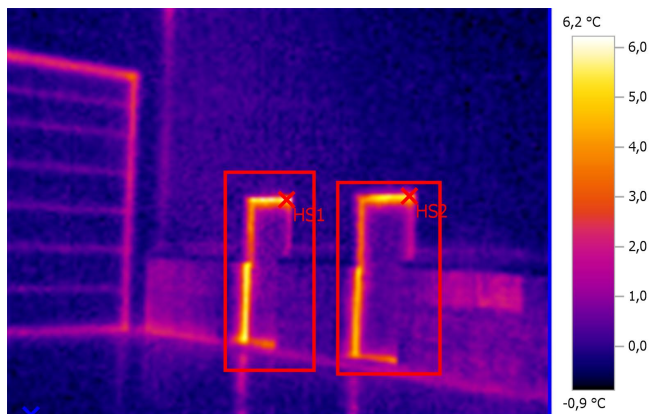

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-0,9	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	6,2	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 2	5,5	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04184.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 9:37:56

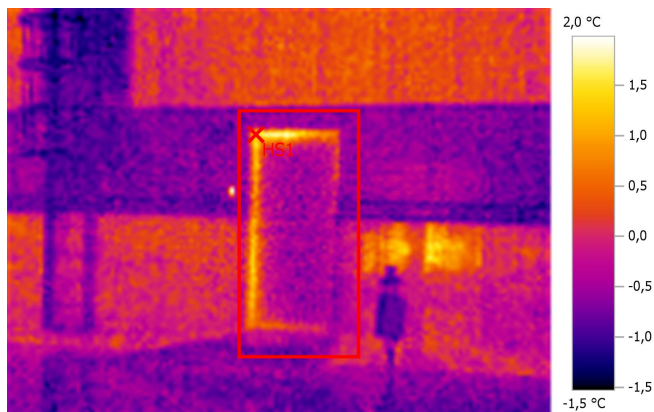

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая теплая точка 1	2,0	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование ворот и дверей.


Файл: IV_04185.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 9:40:44

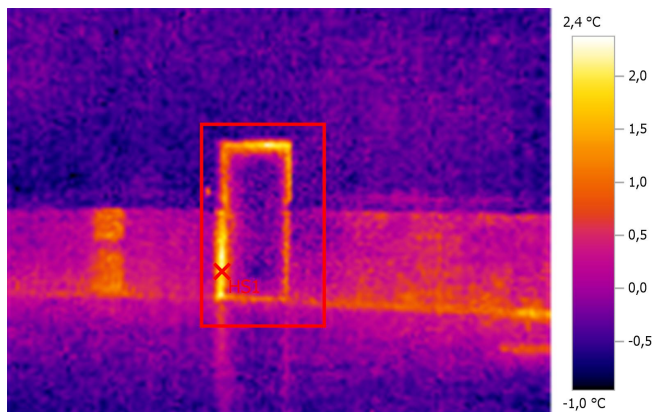

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая теплая точка 1	2,4	0,93	20,0	-

Вывод:

Выявлены значительные утечки тепла по проёмам ворот и дверей. Исходя из значительной разницы температур, предполагается утечка избыточного давления, но сделать однозначный вывод о негерметичности нельзя, т.к. утепление воротных и дверных конструкций недостаточное.

21.12.2011 ,

Бровин М.М.